


福島県立美術館放射線測定結果(屋外)

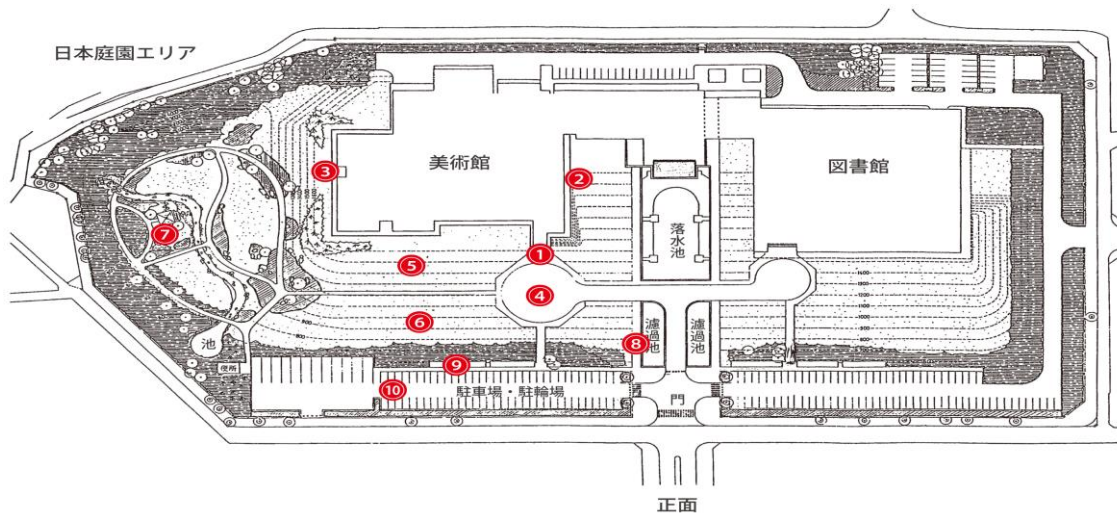

令和元年10月18日測定

μ Sv/h

番号	測定場所	測定結果
1	正面玄関付近	0.10
2	落水池西側芝生付近	0.11
3	美術館西側芝生付近	0.09
4	正面玄関前彫刻作品付近	0.12
5	玄関東側芝生中央	0.06
6	レジエ作品設置芝生中央	0.07
7	日本庭園東屋下	0.09
8	濾過池西側通路	0.09
9	西側駐輪場	0.05
10	駐車場中央	0.08

測定地点: 地上1m