



福島県立美術館放射線測定結果(館内)

【2階】

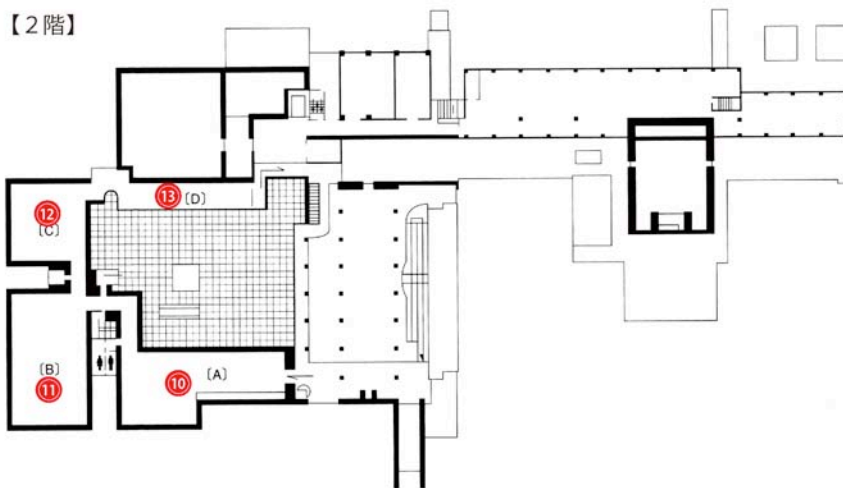

【1階】

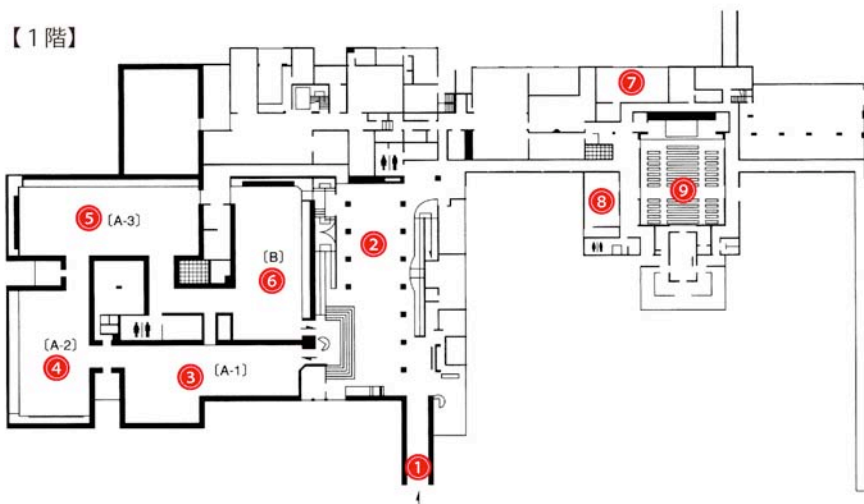


平成23年9月29日測定

$\mu\text{Sv/h}$

番号	測定場所	測定結果
【美術館1階】		
1	玄関	0.16
2	エントランスホール奥	0.13
3	企画展示室A1	0.04
4	企画展示室A2	0.05
5	企画展示室A3	0.07
6	企画展示室B	0.06
7	実習室	0.18
8	講義室	0.08
9	講堂	0.07
【美術館2階】		
10	常設展示室A	0.10
11	常設展示室B	0.10
12	常設展示室C	0.11
13	常設展示室D	0.11

測定地点: 床上(地上)1m

福島県立美術館放射線測定結果(屋外)

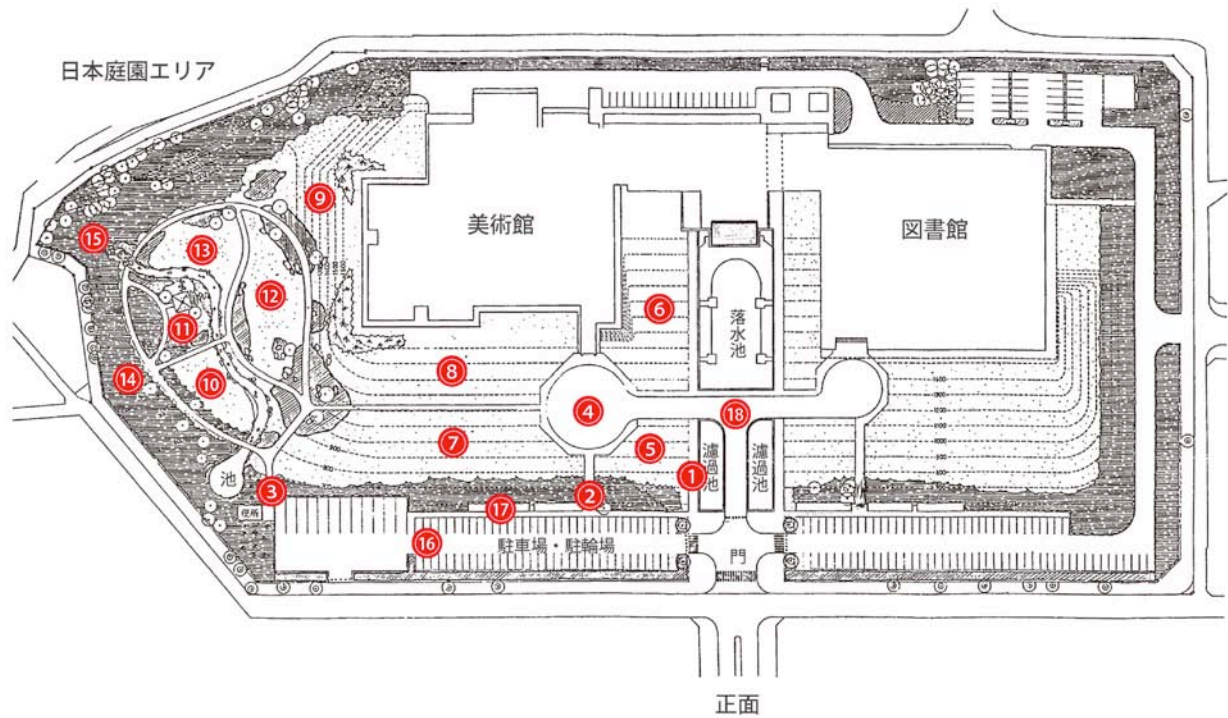

平成23年9月29日測定

$\mu\text{Sv/h}$

番号	測定場所	測定結果
1	濾過池西側通路	0.96
2	駐輪場脇通路	1.21
3	日本庭園入口通路	1.63
4	正面玄関前彫刻作品付近	1.12
5	濾過池脇芝生中央	1.79
6	落水池西側芝生中央	1.88
7	レジエ作品設置芝生中央	2.07
8	玄関西側芝生中央	2.18
9	美術館西側芝生中央	2.10
10	日本庭園南側芝生中央	2.15
11	日本庭園東屋下	1.53
12	日本庭園東側林中央	2.24
13	日本庭園北側芝生中央	2.25
14	日本庭園西側林中央	1.74
15	日本庭園取水口付近林	1.71
16	駐車場中央	1.11
17	西側駐輪場	0.47
18	美術館・図書館連絡通路中央	0.81

測定地点:地上1m