



福島県立美術館放射線測定結果(館内)

【2階】

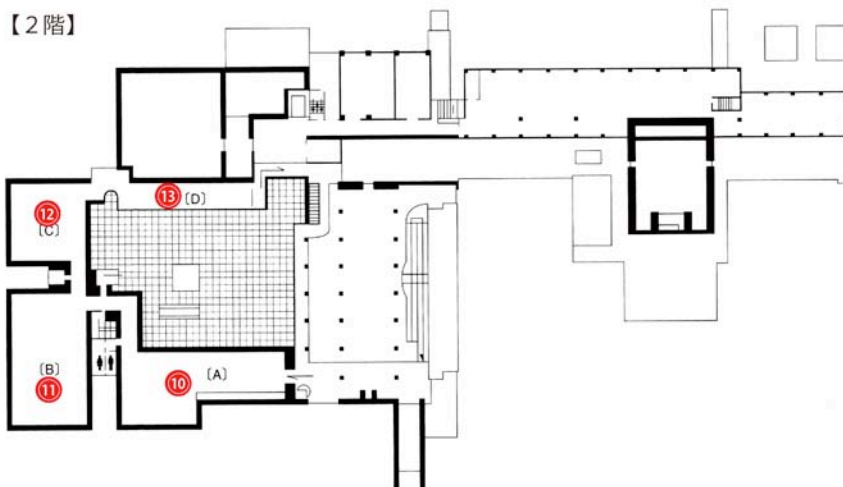

【1階】

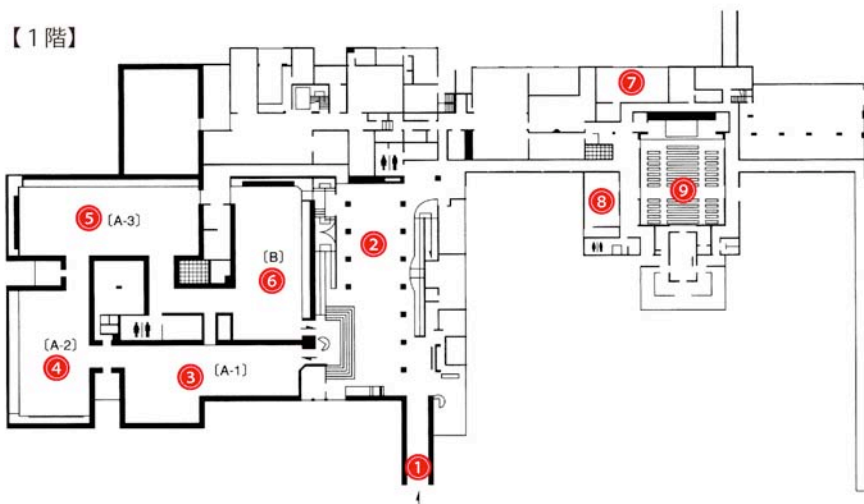


平成23年10月13日測定

$\mu\text{Sv/h}$

番号	測定場所	測定結果
【美術館1階】		
1	玄関	0.16
2	エントランスホール奥	0.11
3	企画展示室A1	0.05
4	企画展示室A2	0.04
5	企画展示室A3	0.06
6	企画展示室B	0.06
7	実習室	0.19
8	講義室	0.07
9	講堂	0.07
【美術館2階】		
10	常設展示室A	0.10
11	常設展示室B	0.10
12	常設展示室C	0.09
13	常設展示室D	0.10

測定地点: 床上(地上)1m

福島県立美術館放射線測定結果(屋外)

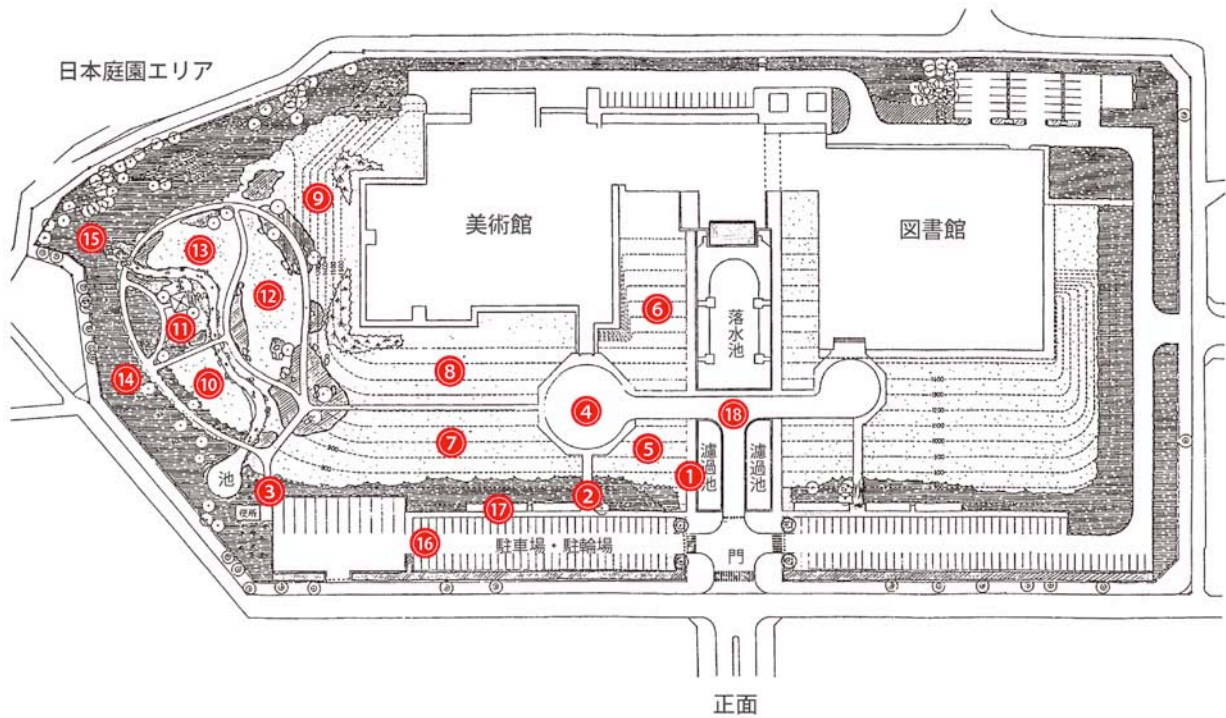

平成23年10月13日測定

$\mu\text{Sv/h}$

番号	測定場所	測定結果
1	濾過池西側通路	0.86
2	駐輪場脇通路	1.38
3	日本庭園入口通路	1.75
4	正面玄関前彫刻作品付近	1.08
5	濾過池脇芝生中央	1.73
6	落水池西側芝生中央	2.18
7	レジエ作品設置芝生中央	2.10
8	玄関西側芝生中央	1.77
9	美術館西側芝生中央	2.13
10	日本庭園南側芝生中央	2.13
11	日本庭園東屋下	1.43
12	日本庭園東側林中央	2.20
13	日本庭園北側芝生中央	2.22
14	日本庭園西側林中央	1.66
15	日本庭園取水口付近林	1.75
16	駐車場中央	1.02
17	西側駐輪場	0.38
18	美術館・図書館連絡通路中央	0.61

測定地点:地上1m