



福島県立美術館放射線測定結果(館内)

【2階】

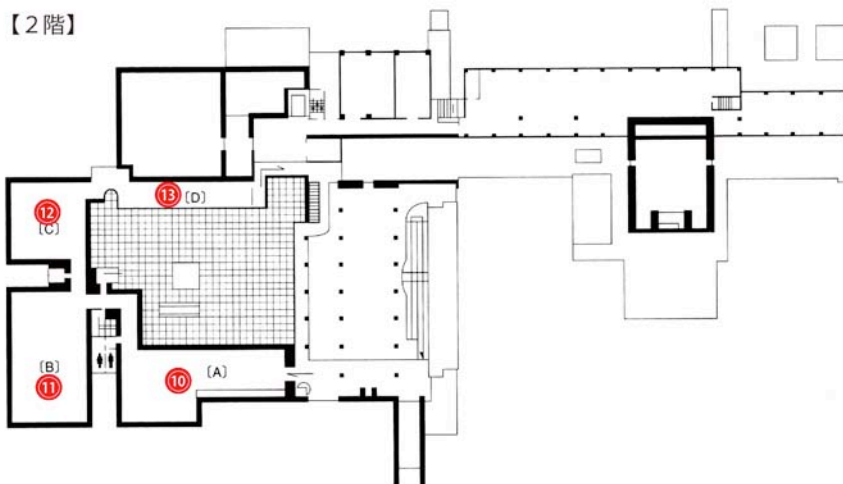

【1階】

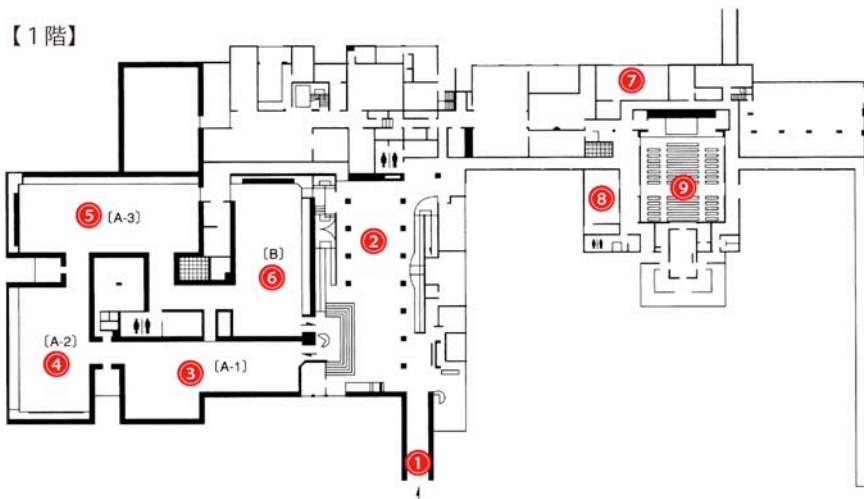


平成25年7月19日測定

$\mu\text{Sv/h}$

番号	測定場所	測定結果
【美術館1階】		
1	玄関	0.12
2	エントランスホール奥	0.11
3	企画展示室A-1	0.06
4	企画展示室A-2	0.05
5	企画展示室A-3	0.05
6	企画展示室B	0.06
7	実習室	0.11
8	講義室	0.06
9	講堂	0.06
【美術館2階】		
10	常設展示室A	0.07
11	常設展示室B	0.06
12	常設展示室C	0.06
13	常設展示室D	0.07

測定地点: 床上(地上)1m

福島県立美術館放射線測定結果(屋外)

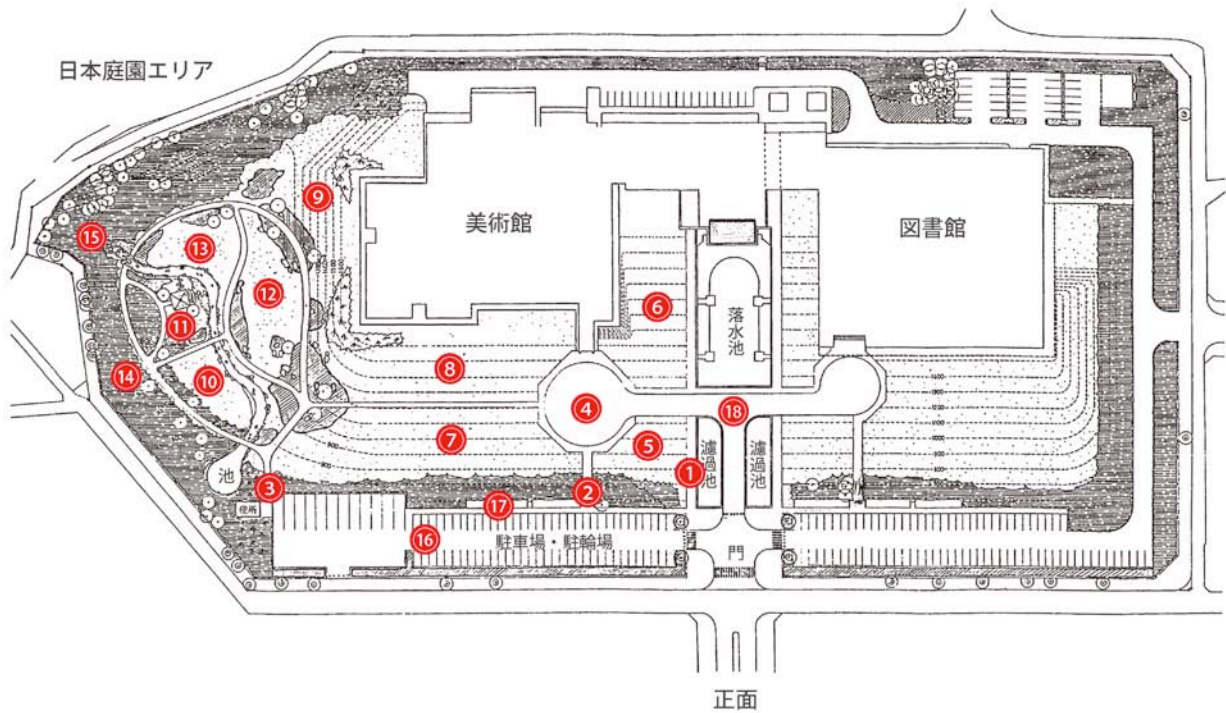

平成25年7月19日測定

$\mu\text{Sv/h}$

番号	測定場所	測定結果
1	濾過池西側通路	0.24
2	駐輪場脇通路	0.56
3	日本庭園入口通路	0.92
4	正面玄関前彫刻作品付近	0.38
5	濾過池脇芝生中央	0.21
6	落水池西側芝生中央	0.12
7	レジェ作品設置芝生中央	0.19
8	玄関東側芝生中央	0.14
9	美術館西側芝生中央	0.25
10	日本庭園南側芝生中央	0.30
11	日本庭園東屋下	0.46
12	日本庭園東側林中央	0.23
13	日本庭園北側芝生中央	0.33
14	日本庭園西側林中央	0.94
15	日本庭園池取水口付近林	0.86
16	駐車場中央	0.38
17	西側駐輪場	0.18
18	美術館・図書館連絡通路中央	0.20

測定地点:地上1m