
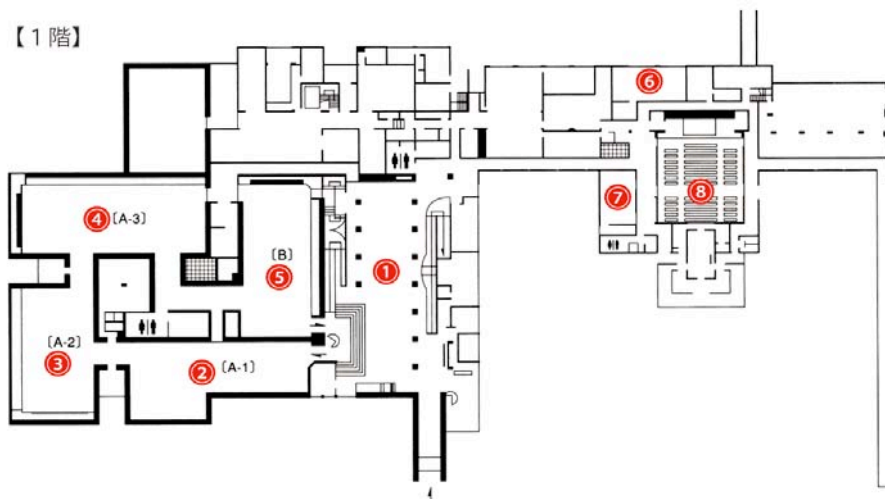


福島県立美術館放射線測定結果(館内)

平成26年6月20日測定

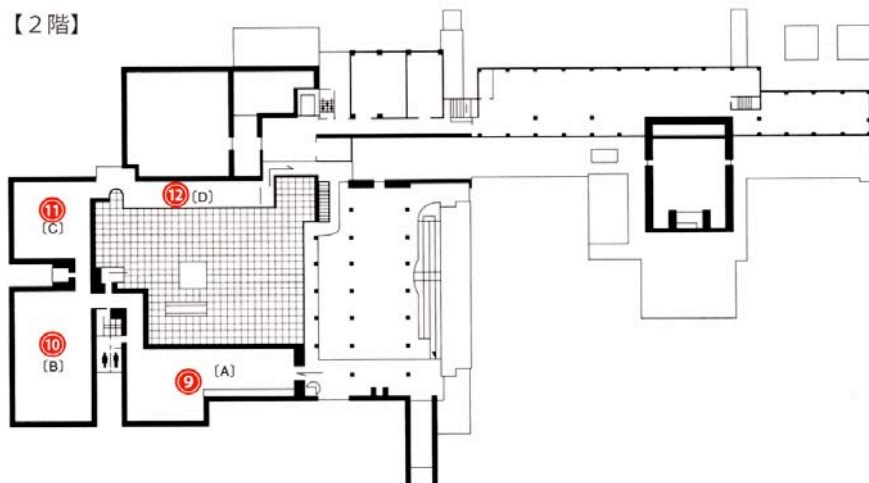


$\mu\text{Sv/h}$

番号	測定場所	測定結果
【美術館1階】		
1	エントランスホール奥	0.10
2	企画展示室A-1	0.05
3	企画展示室A-2	0.04
4	企画展示室A-3	0.05
5	企画展示室B	0.05
6	実習室	0.08
7	講義室	0.05
8	講堂	—
【美術館2階】		
9	常設展示室A	0.05
10	常設展示室B	0.06
11	常設展示室C	0.06
12	常設展示室D	0.07

測定地点: 床上(地上)1m

福島県立美術館放射線測定結果(屋外)

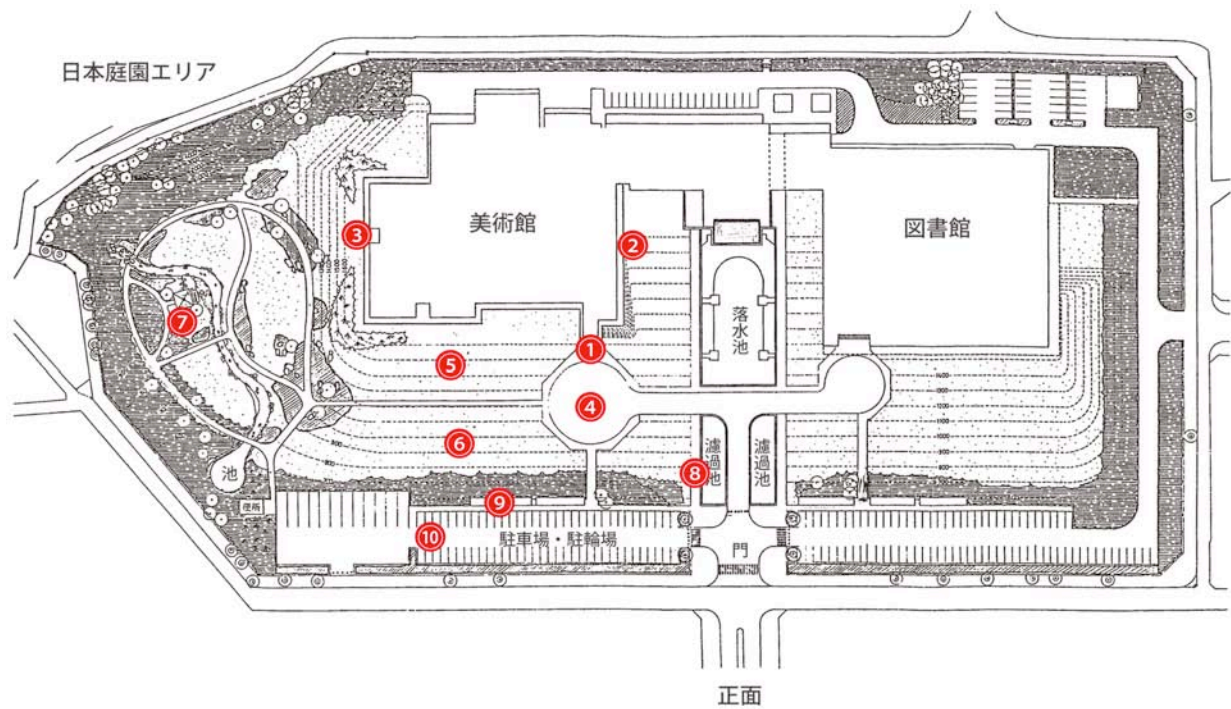

平成26年6月20日測定

$\mu\text{Sv/h}$

番号	測定場所	測定結果
1	正面玄関付近	0.09
2	落水池西側芝生付近	0.15
3	美術館西側芝生付近	0.16
4	正面玄関前彫刻作品付近	0.22
5	玄関東側芝生中央	0.11
6	レジェ作品設置芝生中央	0.13
7	日本庭園東屋下	0.20
8	濾過池西側通路	0.18
9	西側駐輪場	0.11
10	駐車場中央	0.22

測定地点:地上1m