


福島県立美術館放射線測定結果(屋外)

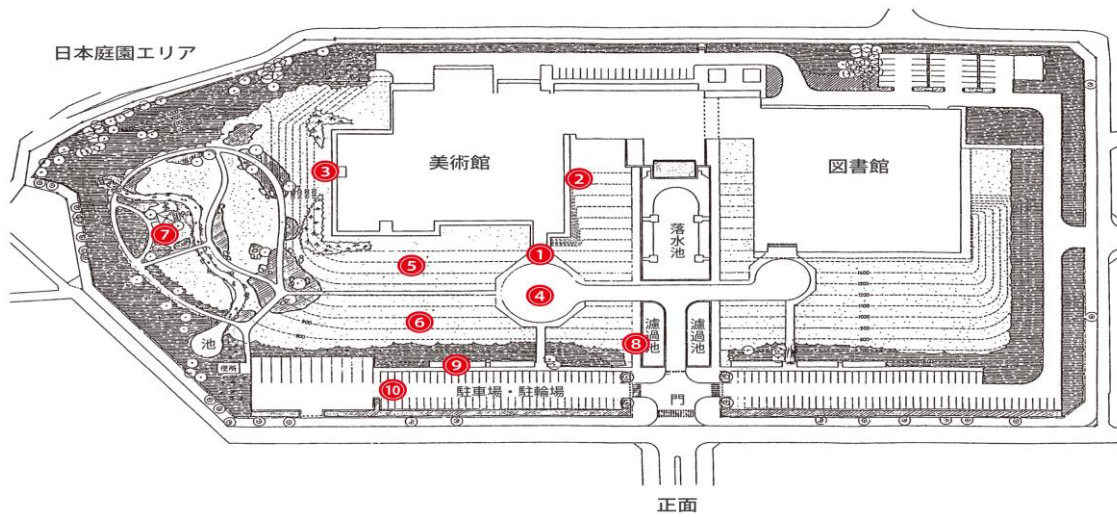

令和元年7月19日測定

$\mu$  Sv/h

| 番号 | 測定場所        | 測定結果 |
|----|-------------|------|
| 1  | 正面玄関付近      | 0.11 |
| 2  | 落水池西側芝生付近   | 0.10 |
| 3  | 美術館西側芝生付近   | 0.13 |
| 4  | 正面玄関前彫刻作品付近 | 0.13 |
| 5  | 玄関東側芝生中央    | 0.07 |
| 6  | レジェ作品設置芝生中央 | 0.07 |
| 7  | 日本庭園東屋下     | 0.09 |
| 8  | 濾過池西側通路     | 0.09 |
| 9  | 西側駐輪場       | 0.05 |
| 10 | 駐車場中央       | 0.08 |

測定地点: 地上1m